

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsgen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510200
Дата внесения в реестр 13.05.2016г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3131п от « 10 » октября 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Теплосеть» Воронежская область, Россошанский район, село Новая Калитва, переулок Советский, дом 2.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 11 сентября 2017 г. в 09 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 11 сентября 2017 г. в 13 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 11 сентября 2017 г. – 10 октября 2017 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 г. №20, Изменений № 2, утв. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением № 3, утв. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 № 74), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции изменения и дополнения № 1 от 28.09.2007 г., изменения № 2 от 16.09.2013 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Теплосеть» Воронежская область, Россошанский район, село Новая Калитва, переулок Советский, дом 2.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Скважина МУП «Теплосеть» Воронежская область, Россошанский район, хутор Каменев

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-3131п-06Р, РК-3131п-02Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран начальником участка водоснабжения МУП «Теплосеть» Губаревой Л.Н. Акт отбора образцов (проб) продукции от 11.09.2017 г. Проба доставлена в лабораторию в количестве 3,0 дм³ в неопечатанном виде. Основание: договор № 61 от 25.01.2017 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

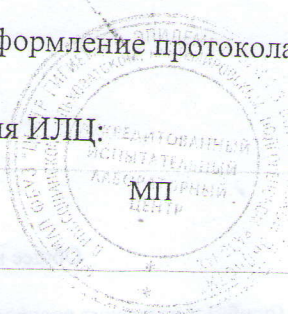
Подпись

Ищенко В.А.

Заместитель руководителя ИЛЦ:

Подпись

Серебрякова Л.В.





КОПИЯ ВЕРНА

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1.	Запах	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	2,4 ± 0,7 градуса	20,0 градусов	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	менее 0,6 по каолину	1,5 по каолину	ГОСТ 3351-74
5.	Аммиак (по N)	0,21 ± 0,04	1,5	ГОСТ 33045-2014
6.	Железо (Fe, суммарно)	0,12 ± 0,04	0,30	ГОСТ 4011-72
7.	Нитрит-ион	0,012 ± 0,006	3,3	ГОСТ 33045-2014
8.	Нитраты (по NO ₃ ⁻)	25,1 ± 3,8	45,0	ГОСТ 33045-2014
9.	Хлориды (Cl ⁻)	78,1 ± 14,1	350,0	ГОСТ 4245-72
10.	Жесткость общая	9,8 ± 1,5 ⁰ Ж (мг-экв/л)	7,0 ⁰ Ж (мг-экв/л)	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
11.	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	475,7 ± 52,3	500,0	ГОСТ 31940-2012
12.	Общая минерализация (сухой остаток)	1145,0 ± 114,5	1000,0	ГОСТ 18164-72
13.	Водородный показатель	7,75 ± 0,20	в пределах (6,0-9,0)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
14.	Окисляемость перманганатная	1,84 ± 0,37	5,0	ПНД Ф 14.2:4.154-99
15.	Марганец (Mn, суммарно)	менее 0,1	0,10	ГОСТ 4974-2014
16.	Кальций (Ca ²⁺)	140,3 ± 9,0	-	РД 52.24.403-2007
17.	Магний (Mg)	34,0 ± 5,1	50,0	-
18.	Фториды (F ⁻)	0,22 ± 0,04	1,5	ГОСТ 4386-89
19.	Гамма – ГХЦГ, (линдан)	менее 0,0001**	0,002	ГОСТ 31858-2012
20.	ДДТ (сумма изомеров)	менее 0,0001**	0,002	ГОСТ 31858-2012
21.	2,4 – Д	менее 0,01**	0,03	МУ № 1541-76
22.	Бор (В, суммарно)	менее 0,2	0,50	РД 52.24.389-2011

**не обнаружено на уровне чувствительности метода

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Инженер-лаборант	Харичкова О.В.	
Лаборант	Ктеянц А.В.	

Заведующий лабораторией - врач-лаборант:

Серебрякова Л.В.

Протокол № 3131п

Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛЦ